

KÖBER SRL SUCURSALA VADURI



MANUAL UTILIZARE CENTRALA TERMICA MURALA **C32SPV24MEFB** **C32SPV31MEFB** **C22SPV23MEF**



Imaginea este cu caracter de prezentare. Produsul poate să aibă un aspect ușor diferit în funcție de zona și perioada de achiziție.



CE 1798

KÖBER SRL, Vaduri nr.25, comuna Alexandru cel Bun, Neamt 617511, Romania
Tel.: +40.233.24.17.46, 233.24.19.33, Fax: +40.233.24.19.29
www.motan.ro

Contents

1	Instructiuni de securitate si simboluri	3
2	Valabilitatea instructiunilor	3
3	Marcajul CE	3
4	Utilizarea conform destinației.....	3
5	Instructiuni de siguranta.....	3
5.1	Instalarea si reglarea	3
5.2	Miros de gaz.....	3
5.3	Modificari in zona adiacenta a aparatului de incalzire	3
6	Caracteristici tehnice si functionale	4
7	Montajul	5
7.1	Setul de montaj	5
7.2	Dimensiuni de gabarit si pozitie montaj.....	5
8	Instalarea	6
8.1	Conditii pentru instalarea centralei.....	6
8.1.1	Indicatii in instalare.....	6
8.1.2	Indicatii de protectie a centralei in vederea pastrarii garantiei	6
8.2	Racordul de gaz.....	7
8.3	Indicatii generale pentru instalatia de incalzire	7
8.4	Indicatii generale pentru circuitul de apa calda menajera.....	7
8.5	Racordul supapei de siguranta	8
8.6	Tubulatura de admisie/evacuare aer/gaze arse	8
8.7	Legarea la reteaua electrica.....	8
8.8	Umplerea si golirea instalatiei.....	8
9	Instructiuni de operare.....	9
9.1	Panoul de comanda	9
9.2	Descrierea functiilor si contextelor grafice afisate de panoul de comanda LMC1112	9
9.2.1	Functia LIGHT.....	9
9.2.2	Context grafic - pornire centrala.....	9
9.2.3	Context grafic - Stand-by.....	10
9.2.4	Context grafic - stare eroare	10
9.2.5	Context grafic - stare asteptare.....	10
9.2.6	Context grafic - stare de functionare	10
9.2.7	Context grafic - reglare parametri de functionare	10
9.2.8	Context grafic - Submeniul service	11
9.3	Pornirea centralei.....	11
9.4	Functionarea in regim de apa calda menajera (ACM).....	11
9.5	Functionarea in regim de termoficare (AT)	11
9.6	Functii presetate privind siguranta centralei	11
9.7	Setarea functiilor suplimentare	11
9.8	Semnale de eroare	12
9.9	Oprirea centralei in conditii de siguranta	13
9.10	Instruirea utilizatorului	13
9.11	Conditii de calitate si garantie	13
10	Inspectia si intretinerea.....	13
10.1	Intervalele de inspectie si intretinere	13
11	Schite necesare montarii si punerii in functiune	14
11.1	Tipuri de configuratii pentru montaj, pentru centralele termice murale cu tiraj fortat tip C32SPV24MEFB / C32SPV31MEFB	14
11.2	Tipuri de configuratii pentru montaj, pentru centralele termice murale cu tiraj fortat tip C22SPV23MEF	15
11.3	Distante minime recomandate pentru montarea kitului coaxial.....	15
11.4	Caracteristica hidraulica a pompei ERP (EEI≤0,2)	15
11.5	Scheme de functionare acoperite de garantie	17
11.5.1	Incalzire centrala cu radiatoare si preparare apa calda menajera in regim instant.....	17
11.5.2	Incalzire centrala prin pardoseala si preparare apa calda menajera in regim instant.....	17
11.5.3	Incalzire centrala cu radiatoare si preparare apa calda menajera cu acumulare (boiler cu acumulare) ..	18
11.5.4	Incalzire centrala prin pardoseala si preparare apa calda menajera cu acumulare (boiler cu acumulare)	18

1 Instructiuni de securitate si simboluri

La instalarea centralei, va rugam sa respectati instructiunile de securitate din acest manual! Acest manual este proprietatea **KÖBER SRL-Sucursala Vaduri**. Este interzisa copierea sau reproducerea sa fara aprobarea scrisa a **KÖBER SRL-Sucursala Vaduri**.

In cele ce urmeaza, sunt explicitate simbolurile utilizate in text:



Pericol! - pericol direct pentru integritatea corporala si pentru viata;



Pericol! - pericol de moarte prin electrocutare;



Atentie! - situatie potential periculoasa pentru produs si mediu;



Indicatie! - informatii si indicatii utile. Acest simbol indica o activitate necesara;

2 Valabilitatea instructiunilor

Aceste instructiuni sunt valabile exclusiv pentru centrala tip **C32SPV24MEFB / C32SPV31MEFB / C22SPV23MEF**.

3 Marcajul CE

Marcajul CE aplicat pe acest produs garanteaza ca aparatul indeplineste conditiile esentiale precizate in legislatia europeana in vigoare:

- directiva privind aparatele pe gaz 2009/142/CE (ex. 90/396/CEE)
- directiva cu privire la eficienta energetica 92/42/EEC
- directiva privind compatibilitatea electromagneticica 2004/108/EC (ex. 89/366/CEE)
- directiva de joasa tensiune 2006/95/EC (ex. 73/23/EEC).

4 Utilizarea conform destinatiei

- Centralele **C32SPV24MEFB / C32SPV31MEFB / C22SPV23MEF** sunt concepute dupa standarde tehnice de actualitate si sunt construite in conformitate cu normele de securitate recunoscute;
- In cazul utilizarii improprii sau neconforme cu destinatia, poate fi periclitata sanatatea sau viata utilizatorilor sau tertilor, respectiv poate fi afectata centrala sau alte bunuri materiale;
- Acest aparat nu trebuie utilizat de persoane (inclusiv copii) cu capacitatii psihice, senzitive, limitate sau fara experienta si/sau cu lipsa de cunoștințe;
- Centrala furnizeaza atat caldura in instalatii inchise de incalzire centrala, cat si apa calda menajera. Utilizarea in alte scopuri sau in scopuri suplimentare fata de cele prevazute este considerata neconforma cu destinatia. Pentru eventualele prejudicii rezultante de aici, producatorul/furnizorul nu isi asuma nici o raspundere. **Riscul este suportat exclusiv de utilizator**;
- Respectarea instructiunilor de utilizare si instalare, a intregii documentatii conexe, precum si a prevederilor de inspectie si de intretinere fac parte integranta din utilizarea conforma cu destinatia.

5 Instructiuni de siguranta

5.1 Instalarea si reglarea

Instalarea si punerea in functiune se poate realiza numai de o firma autorizata si agreată de **KÖBER SRL-Sucursala Vaduri**!

Aceasta preia si raspunderea pentru instalarea corecta si pentru punerea in functiune.

Efectuarea lucrarilor de reglare precum si intretinerea si reparatia este permisa numai unei firme autorizate si agreată de **KÖBER SRL-Sucursala Vaduri**!



Pericol!

Pericol de moarte prin otravire si explozie din cauza neetanseitatilor din traseele de gaz in cazul instalarii neregulamentare!

Pericol de deteriorare la folosirea uneltelor necorespunzatoare. La strangerea sau desfacerea imbinarilor cu filet, utilizati numai chei fixe potrivite (fara chei tubulare, prelungitoare etc.).

5.2 Miros de gaz

La aparitia miroslui de gaz, se vor avea in vedere urmatoarele:

- Nu actionati intrerupatoarele electrice in zona periculoasa;
- Nu fumati in zona periculoasa;
- Nu utilizati telefonul in zona periculoasa;
- Inchideti robinetul de gaz;
- Aerisiti zona periclitata;
- Instiintati societatea de distributie a gazului.

5.3 Modificările in zona adiacenta a aparatului de incalzire

Nu este permisa nici o operatie de modificare a urmatoarelor instalatii:

- La centrala;
- La conductele pentru gaz, apa si cablurile de curent electric;
- La tubulatura de admisie/evacuare aer/gaze.

6 Caracteristici tehnice si functionale


Tab.1 Caracteristici tehnice

Denumire	SIGMA24 TF EKO MT	SIGMA31 TF EKO MAX	KPLUS
Tip	C32SPV24MEFB	C32SPV31MEFB	C22SPV23MEF
Simbol eficenta energetica	***	***	***
Categorie gaz	II2H3B/P, I2H, I2E+, II2ELL3B/P, II2HS 3B/P, II2E3P, II2L3B/P		I2H
Tiraj	Fortat	Fortat	
Camera de ardere	Deschisa	Deschisa	
Randament termic la sarcina nominala	G20	93 %	94 %
Clasa NOx	G20	3	3
Putere nominala (min/max),	G20	10 – 24 KW	11 – 31 KW
Presiunea nominala alimentare gaz	G20	20 mbar	
Presiunea pe circuitul de termoficare		0.5÷3 bar	
Presiunea pe circuitul de apa calda menajera		0.2÷8 bar	
Temperatura pe circuitul de termoficare		30÷80 °C	
Temperatura pe circuitul de incalzire sistem pardoseala		15-45 °C	
Temperatura pe circuitul de apa calda menajera		35÷55 °C	
Debit apa calda menajera	Δ t = 30 °C	10 l/min	11 l/min
Caracteristici electrice	Alimentare	~230VAC/50 Hz	
	Puterea nominala (pompa EEI<0,2)	80 W	80 W
Caracteristici constructive	Inaltime	700 mm	700 mm
	Latime	436 mm	436 mm
	Adancime	306 mm	328 mm
	Greutate	32 kg	36 kg
	Capacitate schimbator de caldura primar	1 l	
	Intrare, iesire termoficare	3/4"	
	Intrare apa rece, iesire apa calda menajera	1/2"	
	Alimentare gaz	3/4"	
	Vas de expansiune cu membrana	7 l	
	Tubulatura admisie/evacuare aer/gaz	Coaxial - Ø100/Ø60, Dual - Ø80 **	
	Lungimea racord gaze arse	Coaxial - maxim 3 m, Dual - maxim 5 m	
	Tip evacuare	C12, C22, C32, C42, C52, C62, C72, C82	C12, C22, C82
	Gaze arse (temperatura maxima)	~150 °C	
	Clasa de protectie electrica	Clasa I	
	Clasa de protectie	IP 40	

7 Montajul

7.1 Setul de montaj

Verificati daca setul de montaj este complet si nedeteriorat - vezi tabelul 2.

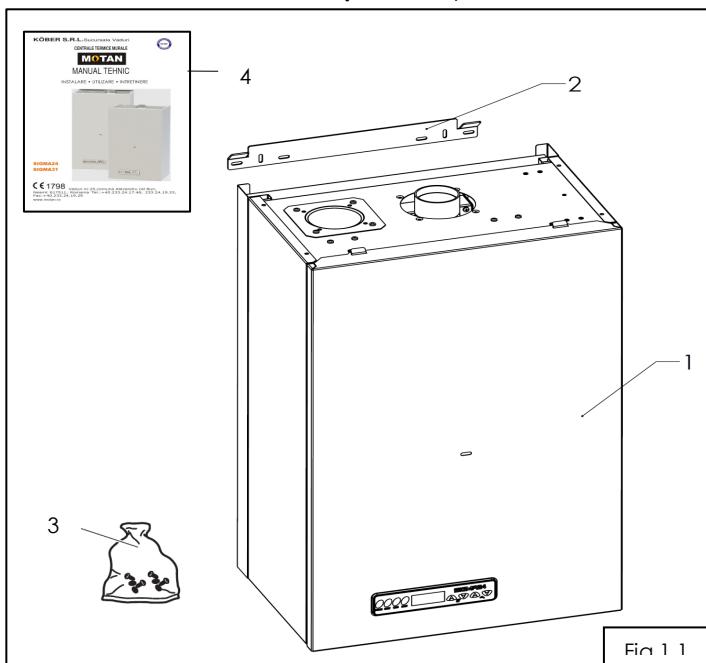

Tab. 2 Set montaj

Poz.	Buc	Denumire
1	1	Centrala
2	1	Suportul centrala
3	1	Punga cu elemente mici - contine: - dibluri montaj 8x80 - 2 buc.
4	1	Pachet imprimate - contine: - manual utilizare - 1 buc. - declaratie de conformitate - 1 buc. - certificat de garantie - 1 buc. - proces verbal de punere in functiune -1 buc.

7.2 Dimensiuni de gabarit si pozitie montaj

7.2.1 Locul de instalare

La alegerea locului de instalare, va rugam sa luati in considerare urmatoarele instructiuni de securitate:

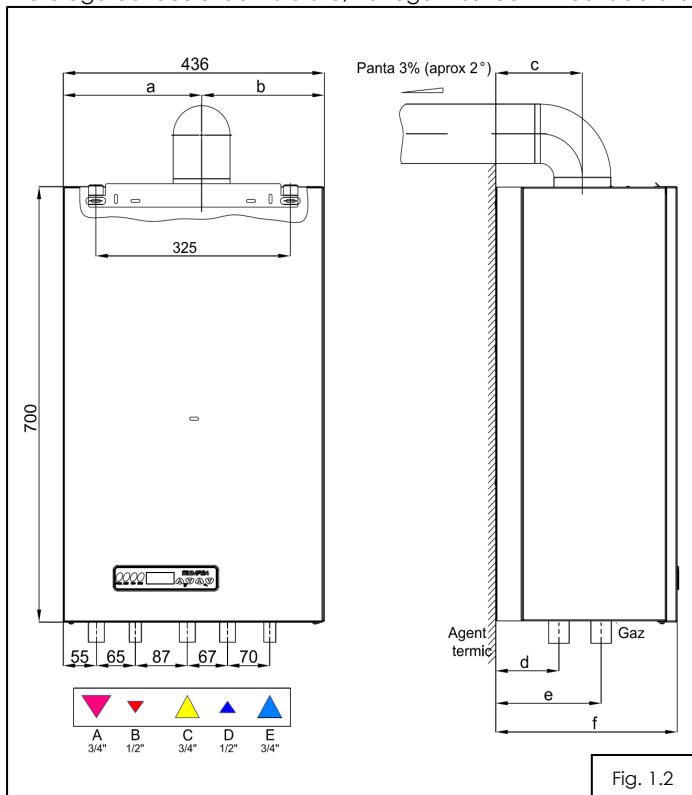


Fig. 1.2 Dimensiuni de gabarit si pozitii de montaj

Model	Dimensiuni (mm)					
	a	b	c	d	e	f
C32SPV24MEFB	231	205	145	107	176	306
C22SPV23MEF	271	165	168	129	197	328
C32SPV31MEFB						



Atentie!

Nu instalati centrala in spatii periclitante de inghet! In caz de inghet centrala poate fi deteriorata. Aceste aparate nu pot fi instalate si utilizate in aer liber. Instalarea externa poate cauza defectiuni de functionare.

Atentie!

Nu se recomanda motarea centralei termice in bai si bucatarii sau alte zone cu umezala ridicata.

Centrala se poate instala doar in incinte cu o umiditate de maximum 60% in intervalul 20-30°C, pentru a preveni deteriorarea elementelor electronice componente.




Atentie!

Aerul de ardere al centralei nu trebuie sa contina substante, cum ar fi de exemplu, aburi cu fluor, clor, sulf, agenti de dizolvare sau de curatare, coloranti, adezivi sau benzina. Aceste substante pot duce in timp la formarea coroziunii in aparat si in tubulatura de admisie/evacuare aer/gaze.

Legenda:

- A - Racord tur termoficare
- B - Racord iesire apa calda menajera
- C - Racord alimentare combustibil
- D - Racord intrare apa rece
- E - Racord retur termoficare

7.2.2 Distantele minime necesare /spatiile libere pentru montaj

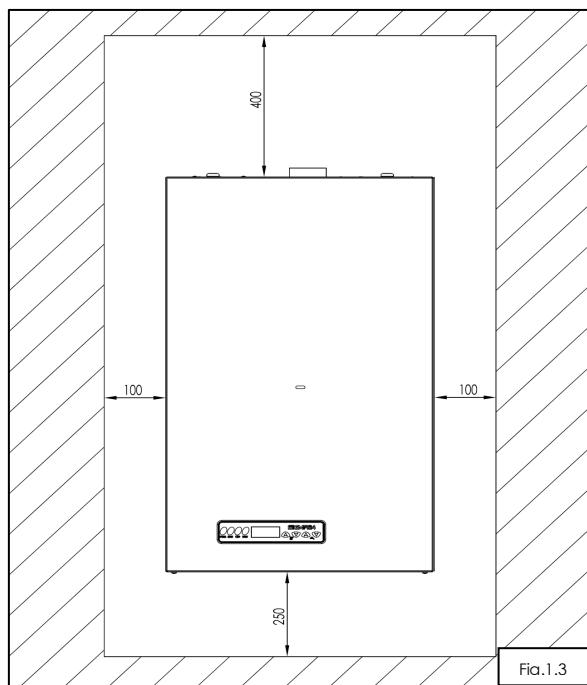

Atat pentru instalarea/montajul centralei, cat si pentru efectuarea unor lucrari ulterioare de intretinere, aveti nevoie de urmatoarele distante minime (fig. 1.3), respectiv spatii minime libere pentru montaj:

- distanta fata de laterale: 100 mm
- distanta fata de partea inferioara: 250 mm
- distanta fata de partea superioara: 400 mm



Atentie!

Pericol de deroare a aparaturii printr-o fixare neregulamentara!

Aparatul poate fi montat numai pe o suprafata plana, fixa.



Indicatie!

Distantele minime/spatiile libere de montare mentionate sunt valabile si pentru montajul in mobilier incastrat.

8 Instalarea



Pericol!

Pericol de moarte prin otravire si explozie din cauza neetanseitatilor din traseul de gaz in cazul instalarii defectuase!

Instalarea si punerea in functiune a aparaturii este permisa numai unei firme autorizate pentru montaj si agreate de KÖBER SRL-Sucursala Vaduri .

Aceasta preia si raspunderea pentru instalarea corecta si pentru prima punere in functiune.

8.1 Conditiile pentru instalarea centralei

8.1.1 Indicatii in instalare

Centrala va fi supusa efectului de coroziune, din momentul in care este umpluta cu apa!

Pentru acordarea garantiei, pe toata durata de garantie, este esential ca urmatoarele indicatii de instalare sa fie luate in considerare pentru a nu agrava fenomenul de coroziune!

- Gazul de ardere trebuie sa aiba continutul de sulf in limitele standardului European in vigoare: se accepta pentru o perioada scurta de timp maximul de 150 mg/m³ dar media anuala trebuie sa fie de 30 mg/m³.
- Aerul de ardere nu trebuie sa contine: clor, amoniac, agenti alcalini, hidrocarburi halogenate, freon, particule gips-carton, scame, murdarie sau praf;
- Instalarea centralei in apropierea unei piscine, a unei masini de spalat sau spalatorie, poate duce la contaminarea aerului de ardere cu acesti compusi.
- PH-ul apei trebuie sa se incadreze in urmatoarele limite: 7,5 < pH < 9,5
- **Se recomanda verificarea regulata a pH-ului din agentul termic, daca valoarea nu se incadreaza in limitele date de producator, se trateaza din nou.**
- Duritatea apei trebuie sa se incadreze in limitele 5°F < TH < 15°F (5°F (grade franceze), echivalentul a 50 mg CaCO₃ sau o cantitate echivalenta de alte saruri de Ca si Mg).
- Se recomanda sa se faca cicli repetati de pornire a centralei, cu robinetul de combustibil oprit, pentru a aerisi instalatia.
- Daca centrala nu este folosita o perioada indelungata de timp in sezonul rece, este necesar golirea completa a instalatiei pentru a nu aparea pagube datorita inghetului.

8.1.2 Indicatii de protectie a centralei in vederea pastrarii garantiei

Inainte si in timpul instalarii centrala trebuie ferita de inclusiunea de impuritati: praf din constructii, nisip, pulberi de cupru, grasi si de stropii de sudura, zgura. In oricare dintre aceste cazuri, instalatia trebuie obligatoriu spalata bine cu apa curata, amestecata cu un agent de curatire foarte concentrat.

In general, **pentru pastrarea garantiei este necesar** sa se aplice orice tratament este necesar pentru a preveni contaminarea apei cu urmatoarele:

- Namol negru (magnetita - Fe₃O₄) format ca rezultat al coroziunii electrolitice continue in orice instalatie neprotejata cu un inhibitor.
- Namol rosu (rugina - Fe₂O₃) este produs in timpul oxidarii.
- Depunerile de calcar care se depun in special pe zonele cele mai fierbinti ale centralei.

Amestecul dintre cei trei factori enumerati anterior cauzeaza majoritatea problemelor aparute in sistemele de incalzire.

**Atentie!**

Prezența acestor substanțe (namol negru / namol roșu / depunerile de calcar) înseamnă că nu au fost îndeplinite măsurile standard de prevenire a problemelor în sistemul dumneavoastră de incalzire. Aceasta este o cauză a pierderii garantiei!

8.2 Racordul de gaz**Pericol!**

Pericol de moarte prin otravire și explozie din cauza neetanșăriilor din traseul de gaz în cazul instalării necorespunzătoare!

Instalarea partii de gaz este permisă numai unui instalator autorizat. În cursul lucrării se vor respecta dispozitivile legale, precum și prescripțiile locale ale societăților furnizoare de gaz.

La montarea conductei de gaz se va urmări ca aceasta să nu fie tensionată, pentru a nu apărea neetanșări!

Atentie!

Presiunea maximă de funcționare în siguranță a vanei de gaz este de 60 mbar! Pot apărea deteriorări prin depasirea acestei presiuni.

Presiunea de lucru la funcționarea cu gaz natural G20 trebuie să fie 20 mbar!

Presiunea gazului în cazul folosirii gazului G.P.L. la intrarea în vana de gaz trebuie menținută în intervalul 30÷37 mbar!

Atentie!

Este obligatorie montarea unui regulator de presiune pe circuitul de alimentare cu combustibil, reglat la 20 mbar.

**Atentie!**

In cazul in care apare tensiune parazita pe teava de gaz aceasta se izoleaza prin montarea unei piese electroizolante (conform Normelor tehnice pentru proiectarea si executia sistemelor de alimentare cu gaze naturale).

Centralele **C32SPV24MEFB / C32SPV31MEFB** funcționează cu gaz natural **GN** sau cu gaz lichefiat **GPL**; centralele **C22SPV23MEF** funcționează cu gaz natural **GN**. Racordul gazului este din teava otel inoxidabil cu diametrul interior de 16.4 mm. Conducta de alimentare cu gaz nu trebuie să aibă diametru mai mic decât racordul de gaz al centralei. Alimentarea cu combustibil trebuie făcută în conformitate cu prescripțiile legale în vigoare.

8.3 Indicații generale pentru instalatia de incalzire

Atentie! Înainte de racordarea centralei, efectuați o spalare atentă a întregii instalări de incalzire! În acest fel, eliminați din conducte resturile cum ar fi stropii de sudura, zgura, canepă, chitul, rugina, murdaria grosieră sau altele asemănătoare. În caz contrar, aceste substanțe se pot depune în schimbatorul de caldura și pot provoca disfuncționalități.

**Atentie!**

Pe circuitul de termoficare este obligatorie montarea unui filtru de impurități pe returnul instalatiei!

La montarea conductelor de racordare se va urmări ca acestea să nu fie tensionate, pentru a evita apariția de neetanșări!

Presiunea maximă de lucru admisă este 3 bar.

Presiunea de lucru recomandată este 1.5 bar!

**Atentie!**

Utilizarea centralei fără agent termic sau parțial umpluta este interzisa - pericol de explozie!

Utilizarea centralei fără a fi complet aerisita este interzisa!

Aparatele sunt echipate cu un vas de expansiune capacitate-7l și o presiune de încarcare de 1bar. Înainte de montarea aparatului, verificați dacă acest volum este suficient. Dacă nu, trebuie instalat pe partea de aspirație a pompei un vas suplimentar de expansiune.

**Atentie!**

Se verifică presiunea din vasul de expansiune înainte de prima punere în funcțiune.

Presiunea din vasul de expansiune trebuie să fie 0.8÷1bar.

8.4 Indicații generale pentru circuitul de apă caldă menajera

Se racordează centrala la instalatia de apă caldă menajera.

Pe racordul de intrare apă rece este obligatorie montarea filtrelor dedurizatoare și a unui filtru de impurități mecanic!

Atentie!

La montarea conductelor de racordare se va urmări ca acestea să nu fie tensionate, pentru a evita apariția de neetanșări!

Apariția socurilor de presiune (presiuni de alimentare mai mari de 3-4 bari simultan cu actionarea robinetelor cu închidere rapidă), pot afecta componentele circuitului hidraulic din interiorul centralei. Recomandăm montarea unui regulator de presiune reglat la 3-4 bari!

Deteriorarea elementelor centralei din cauza aparitei socurilor de presiune sau utilizarea unei presiuni prea mari, pe circuitul de intrare apă rece, nu este acoperita de garanție!

Recomandăm montarea unui regulator de presiune! Deteriorarea elementelor centralei din cauza unei presiuni prea mari, pe circuitul de intrare apă rece, nu este acoperita de garanție!

Este interzisa montarea de supape unisens pe circuitul de alimentare cu apă rece.

Conducta de alimentare cu apă rece a circuitului de preparare a apei calde menajere va răma permanent deschisă (închiderea retelei se face numai prin robinetele de la punctele de consum) pentru a permite preluarea dilatarilor de pe acest circuit.

Indicație!

Se recomanda ca distanta de la racordul apă caldă menajera al centralei pana la cel mai apropiat consumator, sa fie minim 6m de conductă. In caz contrar exista riscul de oprire.

8.5 Racordul supapei de siguranta

Atentie!
Pericol de oparire!
 Racordul de refulare a supapei de siguranta se racordeaza la o conducta de surgere spre canalizare. In caz contrar exista riscul aparitiei inundatiei, lucru de care nu este responsabil producatorul centralei termice.

8.6 Tubulatura de admisie/evacuare aer/gaze arse

Centrala nu se alimenteaza cu aer din camera (incinta) in care este amplasata, sau din camerele vecine. Admisia aerului necesar unei arderi eficiente si nepericuloase va fi efectuata direct din atmosfera exteroara.

Atentie!
Kitul va avea obligatoriu o panta de 3% (aproximativ 2°) pentru eliminarea catre exterior a condensului.
Este obligatorie amplasarea centralelor termice in incinte care au o ventilatie conform normelor in vigoare.
Pericol!
Este interzisa functionarea centralei fara tubulatura de admisie/evacuare aer/gaz, datorita faptului ca se pune in pericol viata si sanatatea persoanelor.
 Instalarea se va face numai de personal autorizat in conformitate cu legislatia in vigoare, utilizand piese originale furnizate de producator.
Atentie!
In vederea obtinerii randamentului declarat de producator, cu respectarea totodata a limitelor compusilor din gazele de ardere rezultate, este necesar sa montati diafragmele livrate impreuna cu centrala.

8.7 Legarea la reteaua electrica


Centrala trebuie conectata la o retea monofazata de 230V - 50Hz cu nul de protectie. Rezistenta de dispersie a prizei de pamant (impamantarea) trebuie sa fie in conformitate cu normele in vigoare (maxim 4 ohm, iar nulul de lucru nu trebuie sa aiba curent rezidual). Alimentarea centralei se va executa dintr-un circuit separat prevazut cu sigurante cu protectie diferentiala de 30 mA. Legaturile exterioare trebuie sa fie conforme cu normativele in vigoare. Conectarea la reteaua electrica a cladirii trebuie sa permita completa izolare electrica a centralei pentru situatiile cand este necesara o interventie la aceasta. Legarea la retea se face tinind cont de semantica colorilor dupa cum urmeaza : **Maro** = faza, **Alb/Albastru** = nul, **Verde si galben** = impamantare. Priza de curent trebuie sa fie accesibila, astfel incat utilizatorul sa poata scoate usor stekerul din priza.

Atentie!
Nu este permis motajul centralei intr-o instalatie fara impamantare sau cu impamantare defectuoasa.
Pericol de moarte prin electrocutare la contactele electrice!

8.8 Umplerea si golirea instalatiei

Pentru umplerea instalatiei se efectueaza urmatoarele operatii:

- se alimenteaza centrala cu energie electrica;
- se deschide robinetul de umplere (fig. 1.4) al centralei si cele ale instalatiei de termoficare/apa menajera;
- se incarca centrala cu o presiune pana la **1.5 bar** indicata pe display;
- se inchide robinetul de umplere al centralei;
- se verifica etanșitatea intregului sistem. Daca exista pierderi se remediaza problemele aparute;
- se desface aerisitorul pompei;
- se activeaza pompa centralei, pentru a aerisi instalatia: pentru activare se apasa lung tasta **J7** () si pompa va porni, centrala fiind in starea OFF (Stand-by);
- se lasa pompa pornita pana cand nu se mai aud zgomote in instalatie;
- se aerisesc caloriferele;
- se verifica presiune in instalatie indicata pe display. Daca e necesar se completeaza cu agent termic respectandu-se pasii de mai sus;
- se opreste pompa centralei, oprirea se face din tasta **J7** () sau prin pornirea centralei din tasta POWER.

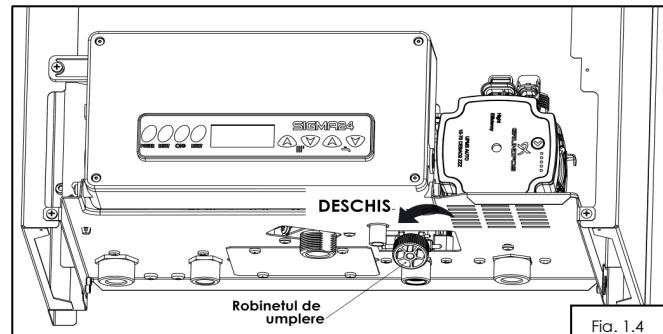

*figura contine pompa ERP

Atentie! Operatiune obligatorie!

Se verifica functionarea corecta a pompei cu centrala nealimentata cu combustibil.

Transferul termic deficitar poate duce la la topirea tubului venturi al ventilatorului, intrarea in eroare a centralei sau la deteriorarea schimbatorului principal al centralei.

Nearerisirea corecta a instalatiei poate duce la deteriorarea iremediabila a schimbatorului de caldura principal.

Indicatie!

Presiunea recomandata pe circuitul de termoficare este de 1.5 bar.

Golirea centralei

Golirea centralei presupune urmatoarele:

- opriti centrala din tasta Power si deconectati alimentarea cu energie electrica, inchideti robinetul de gaz;
- inchideti robinetul de pe termoficare si intrare apa rece;
- deschideti robinetul de umplere (fig.1.4), dupa care se deschide punctul de consum apa calda menajera.

Atentie!

Pericol de oparire la golirea centralei.

9 Instructiuni de operare

9.1 Panoul de comanda

Panoul de comanda LMC1112 (fig.1.5) permite vizualizarea si modificarea parametrilor ce definesc functionarea centralei. Este format din:

- 8 taste (J1÷J8) - tab.3
- afisajul tip LCD, unde sunt afiseate mesajele (simboluri grafice) de comunicare cu centrala. Semnificatia celor 10 tipuri de simboluri (S1÷S10) este prezentata in tab. 4.

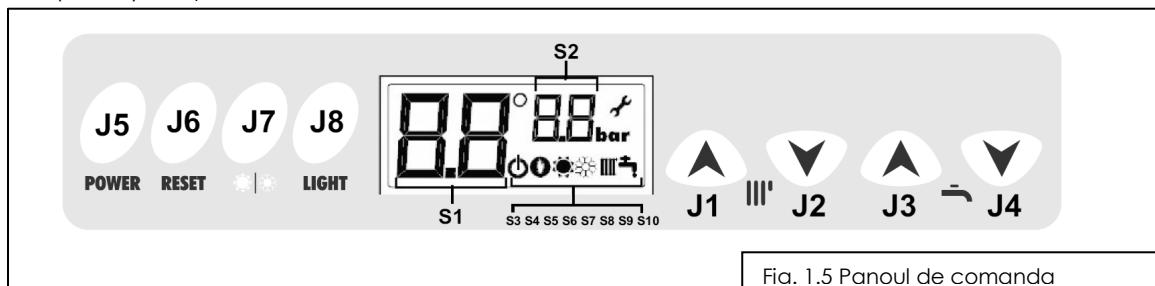


Fig. 1.5 Panoul de comanda

Fig. 1.8 Functiile tastelor de pe panoul de comanda

Tab.3: Taste panou comanda

Tasta	Adnotare	Descriere:
J1	CH +	Folosita pentru a incrementa temperatura setata pe termoficare sau pentru a naviga in submeniu instalare
J2	CH -	Folosita pentru a decrementa temperatura setata pe termoficare sau pentru a naviga in submeniu instalare
J3	DHW +	Folosita pentru a incrementa temperatura setata pe ACM sau valoarea parametrului curent in submeniu instalare
J4	DHW -	Folosita pentru a decrementa temperatura setata pe ACM sau valoarea parametrului curent in submeniu instalare
J5	POWER	Folosita pentru a porni/opri centrala
J6	RESET	Folosit pentru resetarea placii electronice de comanda si control, dintr-o stare de eroare
J7		Folosit pentru a schimba modul de functionare iarna/vara
J8	LIGHT	Folosit pentru a activa/dezactiva iluminare ecran

Tab.4: Descrierea simbolurilor grafice din zona afisajului LCD

Tasta	Adnotare	Descriere:
S1		Afiseaza temperatura (°C), valoare setata, valori de parametrii, valori informative, diverse mesaje („On”, „SP”, „Co”, „El”, „SI”, etc.)
S2		Afiseaza valori informative, valori parametrii, presiune
S3		Indica starea centralei (Oprit (OFF) = simbol activ, Pornit (ON) = simbol inactiv)
S4		Indica prezenta flacarii
S5		Indica daca modul de functionare stabilit este VARA (simbol activ)
S6		Indica daca modul de functionare stabilit este IARNA (simbol activ)
S7		Simbolul este afisat continuu inseamna ca centrala functioneaza pe termoficare. Simbolul este afisat intermitent cand se seteaza temperatura pe termoficare
S8		Daca simbolul este afisat continuu inseamna ca centrala functioneaza pe ACM. Simbolul este afisat intermitent cand se seteaza temperatura pe ACM
S9		Indica faptul ca simbolul S2 afiseaza valoarea presiunii din instalatie (simbol activ)
S10		Indica faptul ca a existat o schimbare nesalvata in parametrii in memoria EEPROM (se aprinde intermitent)

9.2 Descrierea functiilor si contextelor grafice afisate de panoul de comanda LMC1112

9.2.1 Functia LIGHT

Tasta **LIGHT** (J8 fig.1.5) este utilizata pentru a activa/dezactiva functia de iluminare a ecranului.

9.2.2 Context grafic - pornire centrala

La pornire, centrala se afla intr-o stare intermediara timp de 5 secunde care este necesara pentru initializarea sistemului. In acest interval pe ecran este afisat doar mesajul "On" pe simbolul S1 de pe interfata (vezi figura 1.6).



Fig.1.6

9.2.3 Context grafic - Stand-by

Acest context este asociat cu o stare inactiva/asteptare a centralei. In starea stand-by toate elementele de actionare sunt inactive si orice cerere de ardere este ignorata.

Exceptie de la aceasta regula: **functia antiinghet** (generata de o valoare a temperaturii apei in instalatie mai mica de 9°C, care va initia un ciclu de ardere pentru a preveni inghetarea agentului termic in instalatie).

Intrarea si iesirea din acest regim se face prin apasarea tastei **POWER** cel putin o secunda.

Actiuni posibile:

- **POWER** - comutarea intre starea ON/OFF;
- **LIGHT** - activare sau dezactivare functie iluminare.

Figura 1.7 este un exemplu de afisare in starea stand-by (presiunea pe instalatia de termoficare 1,8 bar).



9.2.4 Context grafic - stare eroare

Afisarea unei erori este asociata cu o stare de defectiune/eroare a centralei. Sunt 3 tipuri diferite de erori:

- erori critice: toate elementele de actionare/stare ale centralei sunt inactive si orice cerere de ardere este ignorata. Iesirea dintr-o stare de eroare critica se realizeaza prin apasarea tastei **RESET**;
- erori normale: toate elementele de actionare/stare ale centralei sunt active si orice cerere de ardere este ignorata. Iesirea dintr-o stare de eroare normala se face prin apasarea tastei **RESET**;
- erori informative: toate elementele de actionare/stare ale centralei sunt active iar cererile de ardere sunt acceptate. Iesirea dintr-o stare de eroare informativa se face automat, atunci cand cauza erorii dispare.

In acest context displayul afiseaza intermitent un mesaj reprezentat de codul erorii.

Actiuni posibile:

- **RESET** - resetare eroare critica sau normala;
- **LIGHT** - activare sau dezactivare functie iluminare - posibila numai in cazul in care centrala nu este intr-o stare de eroare critica.

Figura 1.8 este un exemplu de afisare a unei erori oarecare (in cazul de fata E20).



9.2.5 Context grafic - stare asteptare

Starea de asteptare este asociata cu o stare de functionare a centralei dar in care nu apare nici o cerere de ardere. Toate elementele de actionare/stare a centralei sunt active si orice cerere de ardere este acceptata daca nu este prezena nici o eroare. In aceasta stare pe display se afiseaza presiunea si temperatura pe termoficare precum si modul de functionare vara/iarna.

Actiuni posibile:

- **POWER** - comutare intre starea ON/OFF;
- **IN/SU** - comutare intre modul de functionare vara/iarna;
- **LIGHT** - activare sau dezactivare functie iluminare;
- **CH+** - afisare si setare temperatura maxima termoficare;
- **CH-** - afisare si setare temperatura minima termoficare;
- **DHW+** - afisare si setare temperatura maxima ACM;
- **DHW-** - afisare si setare temperatura minima ACM.

Figura 1.9 exemplifica modul de afisare in starea asteptare (presiunea in instalatia de incalzire este 1,4 bar, modul de lucru este vara iar temperatura in instalatie este 17°C).



9.2.6 Context grafic - stare de functionare

Aceasta stare este asociata cu prezena flacarii sau functionarea pompei de circulatie a centralei. In aceasta stare toate elementele de actionare/stare a centralei sunt active, cererea de ardere este acceptata. Displayul afiseaza temperatura instantanee livrata pe circuitul pe care se satisface cererea (incalzire sau ACM- simbolul S5 sau S6), indiferent de prezena sau absenta flacarii, presiunea din instalatie si modul de functionare al centralei vara/iarna.

Actiuni posibile:

- **POWER** - comutare intre starea ON/OFF;
- **IN/SU** - comutare intre modul de functionare vara/iarna;
- **LIGHT** - activare sau dezactivare functie iluminare;
- **CH+** - afisare si setare temperatura maxima termoficare;
- **CH-** - afisare si setare temperatura minima termoficare;
- **DHW+** - afisare si setare temperatura maxima ACM;
- **DHW-** - afisare si setare temperatura minima ACM.

Figurile 1.10 si 1.11 sunt doua exemple de afisare grafica a acestui context. Figura 1.10 – presiunea in instalatia de incalzire este de 1,8 bar, centrala este pe modul iarna, flacara este prezena, este satisfacuta cererea de incalzire, iar temperatura instantanee pe termoficare este de 43°C;

Figura 1.11 – presiunea in instalatia de incalzire este de 1,7 bar, centrala este setata pe modul iarna, flacara este prezena, centrala furnizeaza ACM, iar temperatura instantanee pe ACM este 53°C.



9.2.7 Context grafic - reglare parametri de functionare

Reglarea parametrii principalelor functii ale centralei (temperatura pe termoficare, temperatura pe ACM) se pot face atat in starea de asteptare cat si in starea de functionare.

Fig.1.11

Cand se intra in ecranul de stare a acestor valori, ultima valoare anterior setata va fi afisata. Doar in perioada in care valoarea setata este afisata se pot face modificarile acestora. Practic in orice moment de functionare al centralei apasand tastelele **J1(CH+)** sau **J2(CH-)**, valoarea setata a temperaturii pe termoficare va fi afisata si va putea fi modificata.

In mod similar in orice moment de functionare al centralei apasand tastelele **J3(DHW+)** sau **J4(DHW-)**, valoarea setata a temperaturii pe ACM va fi afisata si va putea fi modificata.

In cursul realizarii acestor setari pe display se afiseaza valoare temperaturii setate (termoficare sau ACM) presiunea in instalatie si modul de functionare a centralei (iarna/Vara).

Iesirea din modul de setare se **realizeaza automat daca timp de 3 secunde nu este apasata nici o tasta**.



Figurile 1.12 si 1.13 sunt doua exemple de afisare in modul setare a temperaturii.



Figura 1.12 – presiunea pe instalatia de incalzire este 1,8 bar, modul de functionare este iarna, valoarea setata a temperaturii pe termoficare este 42°C;

Figura 1.13 – presiunea in instalatia de incalzire este 1,6 bar, modul de functionare este iarna, valoarea setata a temperaturii pe ACM este 60°C.

9.2.8 Context grafic - Submeniu service

In submeniu **Service**, pot fi vizualizati/modificati/verificati diferiti parametri de functionare ai centralei.

Acest submeniu poate fi accesat doar de catre personal service autorizat de catre KOBER SRL Sucursala Vaduri,

9.3 Pornirea centralei

Pentru a se porni centrala se apasa tasta (**POWER**) fig.1.5.

Alegera regimului de functionare iarna/vara

Prin apasarea pe tasta **J7** () se poate schimba regimul de functionare de pe iarna pe vara si invers. Acest lucru este vizualizat pe display, simbolul **S5/S6** va fi activat;

Reglarea temperaturii pe circuitul de termoficare

Reglarea temperaturii se face cu ajutorul tastelor **J1** si **J2**. Se apasa tasta **J1** pentru cresterea temperaturii respectiv tasta **J2** pentru scaderea temperaturii;

Reglarea temperaturii apei pe circuitul de apa calda menajera

Reglarea temperaturii se face cu ajutorul tastelor **J3** si **J4**. Se apasa tasta **J3** pentru cresterea temperaturii respectiv tasta **J4** pentru scaderea temperaturii;

9.4 Functionarea in regim de apa calda menajera (ACM)

Centrala poate functiona in regim ACM in ambele sezoane - „iarna” si „Vara”.

Cererea de ACM este prioritara cererii de incalzire in modul „iarna”.

Centrala poate functiona in regim ACM instant sau ACM cu boiler de acumulare (boilerul se achitioneaza separate fata de centrala). Pentru functionare ACM cu boiler de acumulare adresati-vla firmei de service autorizate.

In regim instant debitul minim ACM detectat de centrala este 2.4 l/min.

Pentru confort in utilizare ACM recomandam exploatarea centralei la un debit de cca 7-8 l/min.

La functionarea pe ACM cu debite mici, centrala functioneaza continuu la sarcina minima atat timp cat temperatura apei calde menajere este sub valoarea de prag de 63°C. Cand temperatura ACM atinge pragul mentionat de 63°C, arzatorul este inchis si o noua aprindere va avea loc cand temperatura ACM este mai mica decat pragul de 60°C.

La functionarea pe ACM cu debite mari temperatura ACM va fi invers proportionala cu debitul ACM, dar mai mica decat temperatura setata.

In configuratia ACM instant, la cerere se poate activa/dezactiva functia **CONFORT**. Rugam contactati firma service autorizata.

Aceasta functie permite furnizarea ACM cat se poate de repede, pastrand cazonul cald. Daca functia este activa, cazonul porneste cand temperatura apei calde menajere este egala cu temperatura ACM setata; cazonul se opreste cand temperatura apei calde menajere este cu 8°C (valoare fixata) mai mare decat temperatura ACM setata. Daca apa astfel incalzita nu este consumata timp de o ora, functia **CONFORT** este automat dezactivata.

9.5 Functionarea in regim de termoficare (AT)

Centrala functioneaza in acest mod doar cand este selectat sezonul „iarna”. Pentru selectarea tipului instalatiei de incalzire (prin pardoseala sau radiatoare), adresati-vla firmei de service autorizate.

Daca un termostat de ambient este conectat la placa electronica, centrala functioneaza in mod termoficare doar cand temperatura ambientala este mai mica decat cea setata in termostatul de ambient.

9.6 Functii presestate privind siguranta centralei

1. Functia de protectie antilinghet. In situatia in care temperatura apei in instalatie coboara sub 9°C, sistemul porneste incalzirea la sarcina minima pana cand temperatura ajunge la 30°C.

2. Functie postcirculatia pompei pe apa calda menajera si incalzire. Ciclul de postcirculatie porneste numai daca sistemul nu se afla in starea **ARDERE**.

Avantaje:

a) previne stationarea apei la temperaturi mari in schimbatorul de caldura. In acest mod se reduc semnificativ depunerile de calcar.

b) se previne fierberea apei in schimbatorul de caldura in intervalul postincalzire.

Aceste avantaje au ca rezultat protejarea schimbatorului de caldura.

3. Sistemul antiblocaj pompa si vana cu trei cai.

Daca centrala nu a efectuat nici un ciclu de ardere timp se **24h**, pompa este pusa in functiune timp **12 secunde** pentru a evita blocarea acesteia. In acest timp si vana cu trei cai este activata si dezactivata.

4. Postventilatia

Dupa fiecare oprire a centralei, ventilatorul ramane in functiune o perioada de timp, pentru a evacua complet din centrala gazele de ardere si, odata cu ele, vaporii de apa pe care acestea le contin. In acest fel se protejeaza atat circuitul electric de comanda al ventilatorului cat si schimbatorul de caldura primar, care se raceste parcial.

5. Functia de preventie a aparitiilor bacterilor "Legionella"

Aceasta functie este activa pentru modul de functionare a centralei cu boiler de acumulare ACM.

La prepararea ACM in boiler, se activeaza automat functia ANTILEGIONELLA. Aceasta functie face ca, o data pe saptamana, timp de o ora (miercuri, in intervalul orar 03AM ÷ 04AM) temperatura apei din boiler sa fie mentinuta la valoarea de 65°C.

9.7 Setarea functiilor suplimentare

Setarea functiilor suplimentare ale centralei se realizeaza doar din meniul **Service**. Adresati-vla firmei de service autorizate.

9.8 Semnale de eroare

Possiblele erori ale sistemului sunt indicate prin urmatoarele coduri care apar pe afisaj.

Tab.5: Semnificatia semnalelor de eroare ce apar pe display:

Codul	Non-volatile	Semnificatie	Mod resetare
E01	DA	Probleme ale sursei de alimentare	AUTORESETABILA la disparitia cauzei
E02	NU	Conditie de defectare ale placii electronice	AUTORESETABILA la disparitia cauzei
E04	NU	Defecte ale modulului interfata	AUTORESETABILA la disparitia cauzei
E06	NU	Resetare frecventa a placii electronice;	resetabila manual din tasta RESET
E07	NU	Parametri de instalare din memoria placii electronice sunt corupti	resetabila manual din tasta RESET
E08	DA	Memoria interna este corupta	resetabila manual din tasta RESET
E10	NU	Presiunea apei sistemului incorrecta. Presiunea apei in instalatie este prea scazuta (mai mica de 0,8 bari). Eroare autoresetabila la disparitia cauzei! Completați instalatia cu apa pana la presiunea recomandata de lucru (1.5 bar) si monitorizati presiunea timp de cateva zile. Daca presiunea continua sa scada, verificati sa nu existe o pierdere de apa la o imbinare a instalatiei de termoficare. Daca ati verificat si este in regula, insa presiunea continua sa scada, contactati firma de service autorizata.	AUTORESETABILA la disparitia cauzei
E11	DA	Cresterea rapida a temperaturii apei de iesire	AUTORESETABILA la disparitia cauzei
E13	NU	Diferenta de temperatura tur/retur prea mare	AUTORESETABILA la disparitia cauzei
E15	DA	Nici un semnal de debit al apei cand pompa boilerului este activata	resetabila manual din tasta RESET
E20	DA	Aprindere esuata dupa trei incercari	resetabila manual din tasta RESET
E22	DA	Defectiune in faza de detectare a flacarii	resetabila manual din tasta RESET
E23	DA	Defectiune in faza de detectare a flacarii	resetabila manual din tasta RESET
E25	DA	BCU defect	resetabila manual din tasta RESET
E30	DA	Senzor gaze arse defect	resetabila manual din tasta RESET
E31	NU	Senzor tur termoficare defect	resetabila manual din tasta RESET, la disparitia cauzei
E32	NU	Senzor retur termoficare defect	resetabila manual din tasta RESET, la disparitia cauzei
E35	NU	Senzor de temperatura externa defect	resetabila manual din tasta RESET, la disparitia cauzei
E36	NU	Senzor de temperatura ACM defect	resetabila manual din tasta RESET, la disparitia cauzei
E37	NU	Senzorul 1 de temperatura boilerului defect	resetabila manual din tasta RESET, la disparitia cauzei
E38	NU	Senzorul 2 de temperatura boilerului defect	resetabila manual din tasta RESET, la disparitia cauzei
E40	DA	Temperatura gazelor de ardere este prea mare	resetabila manual din tasta RESET, la disparitia cauzei
E41	NU	Temperatura agentului termic pe tur AT este prea mare sau prea mica	resetabila manual din tasta RESET, la disparitia cauzei
E42	NU	Temperatura agentului termic pe retur AT este prea mare sau prea mica	resetabila manual din tasta RESET, la disparitia cauzei
E45	NU	Temperatura externa prea mare	resetabila manual din tasta RESET, la disparitia cauzei
E46	NU	Temperatura ACM prea mica/mare	resetabila manual din tasta RESET, la disparitia cauzei
E47	NU	Temperatura indicata de senzorul 1 a boilerului este prea mica/mare	resetabila manual din tasta RESET, la disparitia cauzei
E48	NU	Temperatura indicata de senzorul 2 al boilerului este prea mica/mare	resetabila manual din tasta RESET, la disparitia cauzei
E50	DA	Defectiune in alimentarea ventilatorului la 230VAC	resetabila manual din tasta RESET
E51	DA	Eroare la comanda/stare ventilator	resetabila manual din tasta RESET
E52	DA	Functiune (ex. turatie) ventilator necorespunzatoare	resetabila manual din tasta RESET

9.9 Oprirea centralei in conditii de siguranta

In cazul in care utilizatorul final constata ca aparatul are o functionare anormala, daca sunt afisate in mod repetat codurile de eroare, sau daca manifestarile centralei depasesc puterea sa de inteleger, acesta are obligatia de a opri functionarea centralei in cel mai scurt timp si in conditii de maxima siguranta. Pentru aceasta utilizatorul trebuie sa efectueze urmatoarele operatii:

- Se apasa butonul **ON-OFF** si se intrerupe functionarea centralei;
 - Se deconecteaza centrala de la circuitul de alimentare cu energie electrica prin scoaterea sticherului din priza (atunci cand este cazul);
 - Se intrerupe circuitul de alimentare cu combustibil prin inchiderea robinetelor de gaz;
 - Se intrerupe circulatia apei menajere si a apei de incalzire prin inchiderea robinetelor corespunzatoare acestor circuite;
- Dupa oprirea centralei in conditii de siguranta maxima, utilizatorul va contacta firma de service in raza careia se afla.

9.10 Instruirea utilizatorului

Este obligatoriu ca la punerea in functiune prestatorul de specialitate sa instruiasca amanuntit beneficiarul in legatura cu urmatoarele aspecte :

1. Procedura de pornire si de oprire a centralei termice in conditii de siguranta prin verificarea in principal a urmatoarelor elemente:

- alimentarea cu energie electrica;
- alimentarea cu combustibil (gaz);
- alimentarea si incarcarea circuitului de termoficare;
- robinetul de umplere al centralei trebuie sa fie inchis;
- presiunea in instalatie prin citire pe panoul de comanda (**1.5bar**);
- robinetele de pe circuitul de apa menajera sa fie deschise.

2. Modul de functionare al centralei si posibilele probleme care pot sa apară. De asemenea vor fi explicate semnificatiile fiecarei taste sau simbol de pe panoul de comanda.

3. Se avertizeaza beneficiarul ca o scadere a presiunii apei in sistem este cauzata de o pierdere a agentului termic ce trebuie remediată inainte de a folosi din nou centrala.

4. Se avertizeaza asupra lucrarilor intreprinse la sistemul de admisie/evacuare aer/gaze. Se avertizeaza **ca modificarea acestora este interzisa**.

5. Se recomanda ca beneficiarul sa recurga cel putin o data pe an la verificarea functionarii centralei de catre o persoana autorizata.

6. Se avertizeaza asupra precautiilor ce trebuie luate impotriva inghetului.

7. Se inmaneaza manualul de utilizare al centralei.

La sfarsitul instructiunilor se semneaza un proces verbal de punere in functiune (tab.2), in care utilizatorul semneaza ca si-a insusit modul corect de utilizare al centralei termice.

Aceasta fisa este semnata si de persoana autorizata care a efectuat punerea in functiune.

Persoana care efectueaza punerea in functiune are dreptul sa refuze punerea in functiune a centralei, daca se constata nereguli la instalatiile conexe centralei, si nu va incheia fisa de punere in functiune pana la remedierea acestora.

9.11 Conditiile de calitate si garantie

Societatea comerciala KÖBER S.R.L. - SUCURSALA VADURI in calitate de producator, garanteaza buna functionare a centralei daca sunt asigurate TOATE conditiile de instalare, punere in functiune, utilizare si revizie tehnica periodica stabilite in "Certificatul de garantie" acordat de producator si incheiat de firma de specialitate, in prezenta beneficiarului, la cumpararea produsului.

In Certificatul de Garantie care insoteste produsul sunt detaliate toate limitele de acordare a garantiei. Va rugam urmariti atent indicatiile din Certificatul de Garantie si inainte de a reclama un defect asigurati-vă ca toate instalatiile conexe centralei sunt la calitatea solicitata!



Atentie!

Nerespectarea conditiilor din certificatul de garantie duce la pierderea garantiei.

10 Inspectia si intretinerea

10.1 Intervalele de inspectie si intretinere

Este obligatorie ca verificarea tehnica periodica (V.T.P.) sa se faca conform legislatiei in vigoare.

In perioada de garantie a centralei verificarea tehnica periodica (V.T.P.) se va face de catre firme agreate de KÖBER S.R.L. - SUCURSALA VADURI.

Pentru a beneficia de disponibilitate permanenta, siguranta in functionare, fiabilitate si durata de viata indelungata, se recomanda o inspectie anuala a centralei, care va fi efectuata de firma de service autorizata si agreată. De aceea va recomandam sa incheiati un contract de intretinere si service.

Se recomanda ca aceasta verificare sa se faca inainte de venirea sezonului rece, cand centrala va fi utilizata la capacitate maxima.



Pericol!


Lucrarile de inspectie, intretinere si reparatii sunt permise numai tehnicienului autorizat si agreat de KÖBER S.R.L. - SUCURSALA VADURI. Neefectuarea inspectiei/intretinerii poate duce la provocarea de pagube materiale si de vatamari corporale.




Pentru a beneficia de toate functiile centralei pe o perioada cat mai indelungata se recomanda folosirea de piese de schimb originale.

11 Schite necesare montarii si punerii in functiune

11.1 Tipuri de configuratii pentru montaj, pentru centralele termice murale cu tiraj forcat tip C32SPV24MEFB / C32SPV31MEFB

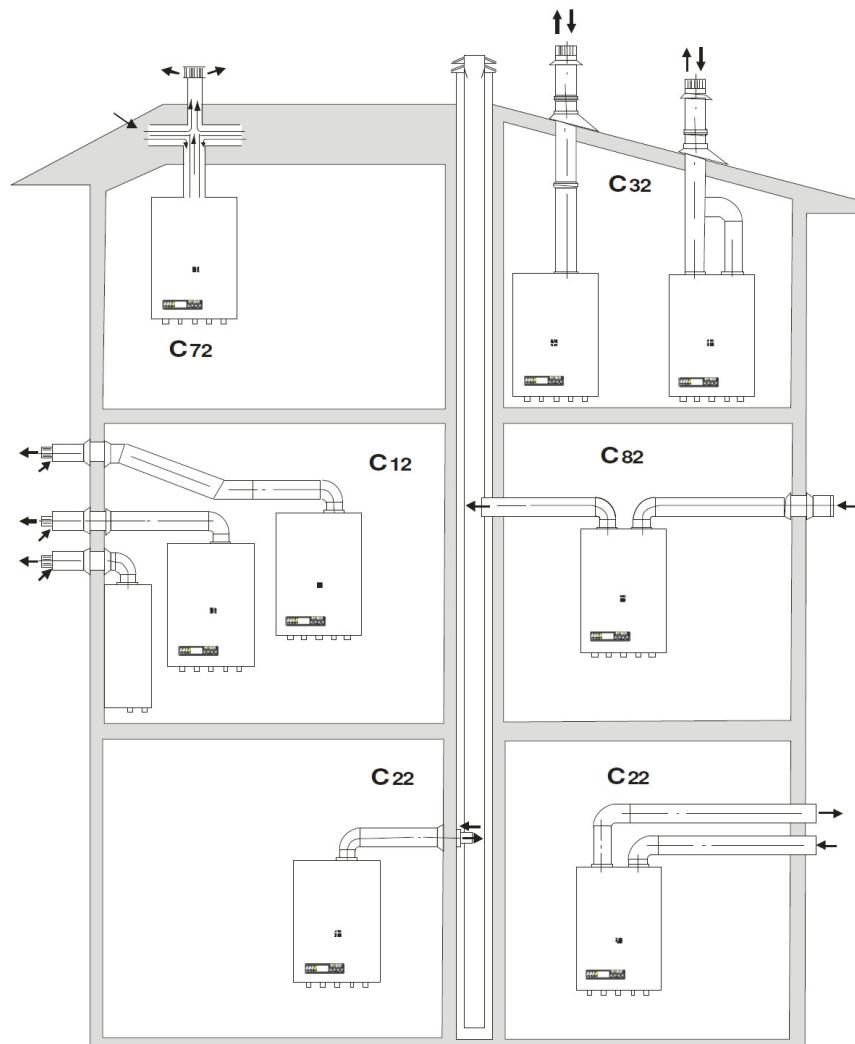


C12, C22, C32, C72, C82

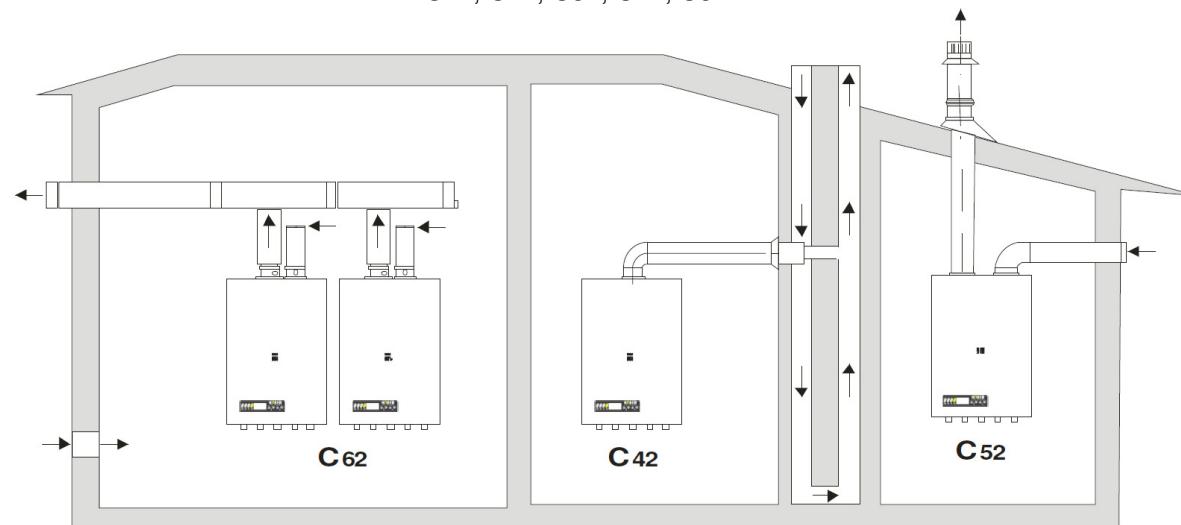


C42, C52, C62

11.2 Tipuri de configurații pentru montaj, pentru centralele termice murale cu tiraj forțat tip C22SPV23MEF

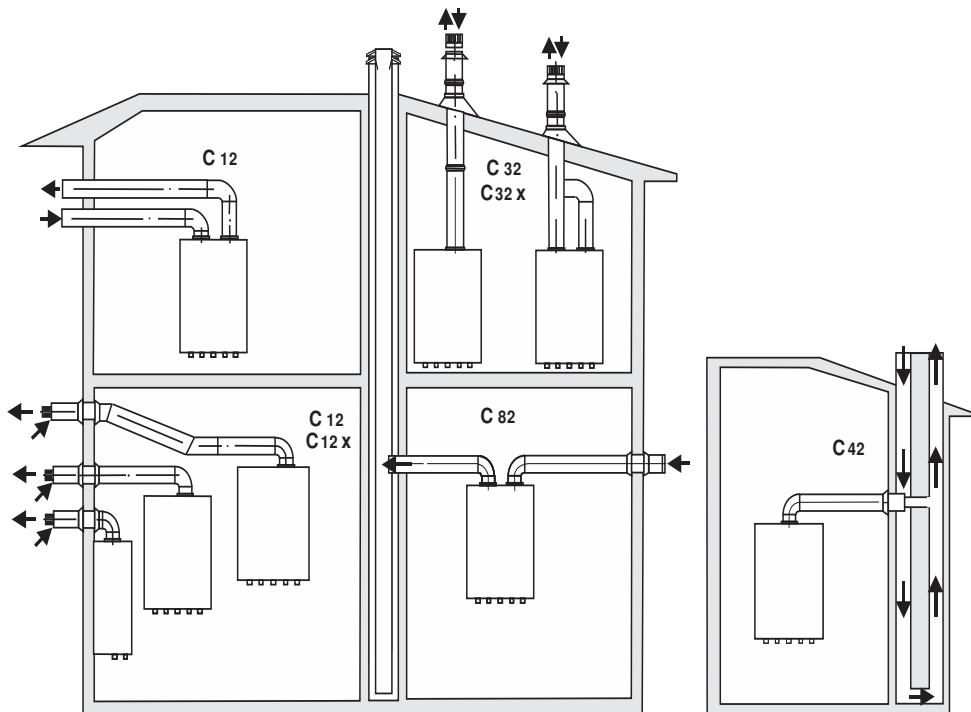

11.3 Distanțe minime recomandate pentru montarea kitului coaxial

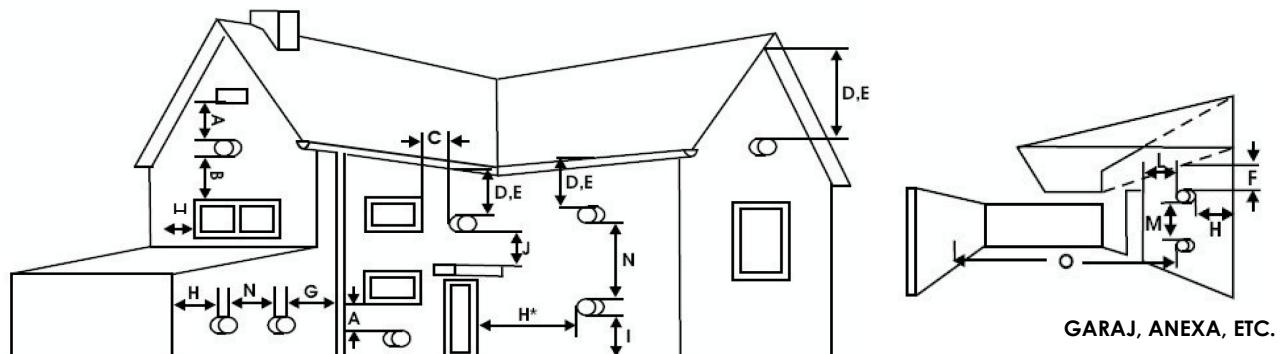


LEGENDA:

A - distanță de sub fereastra / gaura de aerisire = 300mm
 B - distanță deasupra fereastra / gaura de aerisire = 300mm
 C - distanță stanga/dreapta fata de fereastra / gaura de aerisire = 300mm
 D, E - distanță de la acoperis / jgheab scurgere = 250mm
 F - distanță de la acoperis garaj / balcon = 250mm
 G - distanță fata de jgheab scurgere vertical = 250mm
 H - distanță fata de colturi interne/exterioare = 250mm

H* - distanța fata de ferestre/usi = 300mm
 I - distanță de la pamant / balcon = 300mm
 J - distanță deasupra usi = 600mm
 L - distanța pana la usa / fereastra in garaj = 1200mm
 M - distanța pe verticala fata de alt terminal = 1500mm
 N - distanța pe orizontală fata de alt terminal = 300mm
 O - distanța fata de peretele altrei construcții = 1200

11.4 Caracteristica hidraulica a pompei ERP (EEI≤0,2)

La proiectarea instalatiei de termoficare se va tine cont de caracteristicile hidraulice a pompei.

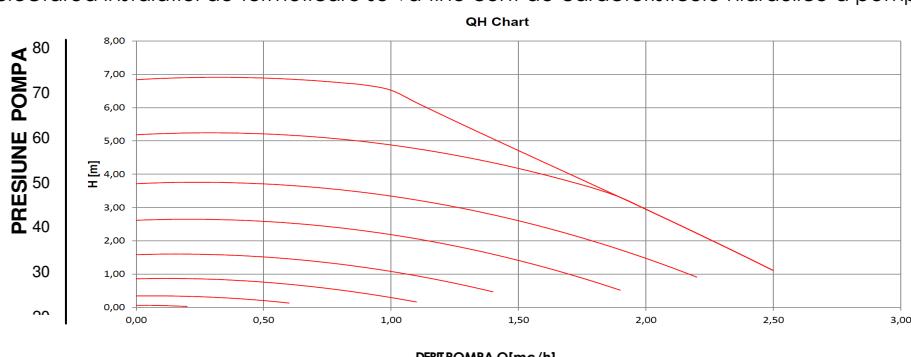


Setarile pompei:

Pompa poate fi setata sa functioneza in patru moduri (4 trepte).

Tabelul 6 - Modurile de functionare a pompei


UPM3 Flex As [m]	LED 1 rosu	LED 2 galben	LED 3 galben	LED 4 galben	LED 5 galben
4	•	•			
5	•	•		•	
6	•	•		•	•
7*	•	•			•



(*) modul de functionare setat din fabrica.

Pentru setare pe alta curba caracteristica adresati-vă firmei de service autorizate.

Indicatie!

**Coduri de eroare a pompei.**

Daca pompa a detectat una sau mai multe erori, LED-ul bicolor 1 se schimba de la verde la rosu. Cand o eroare este activa, LED-urile indica tipul de eroare cum este prezentat in tabelul 7.


Daca mai multe alarne sunt active in acelasi timp, LED-urile arata eroare cu prioritatea cea mai mare.

Tab. 7 Codurile de eroare ale pompei


Afisare	Semnificatie	Actiunea pompei	Remediere
1 LED rosu + 1 LED galben (LED-ul 5)	Rotor blocat	Pompa incercă se reporneasca la fiecare 1.5 secunde	Asteptati sau deblocati axul rotorului
1 LED rosu + 1 LED galben (LED-ul 4)	Tensiune de alimentare prea mica	Doar avertizare, pompa functioneaza	Verificati tensiunea de alimentare
1 LED rusu + 1 LED galben (LED-ul 3)	Eroare electrica	Pompa este oprită pentru ca tensiunea de alimentare este prea scazuta sau alimentare necorespunzatoare	Verificati tensiunea de alimentare / inlocuiti pompa

11.5 Scheme de functionare acoperite de garantie


11.5.1 Incalzire centrala cu radiatoare si preparare apa calda menajera in regim instant

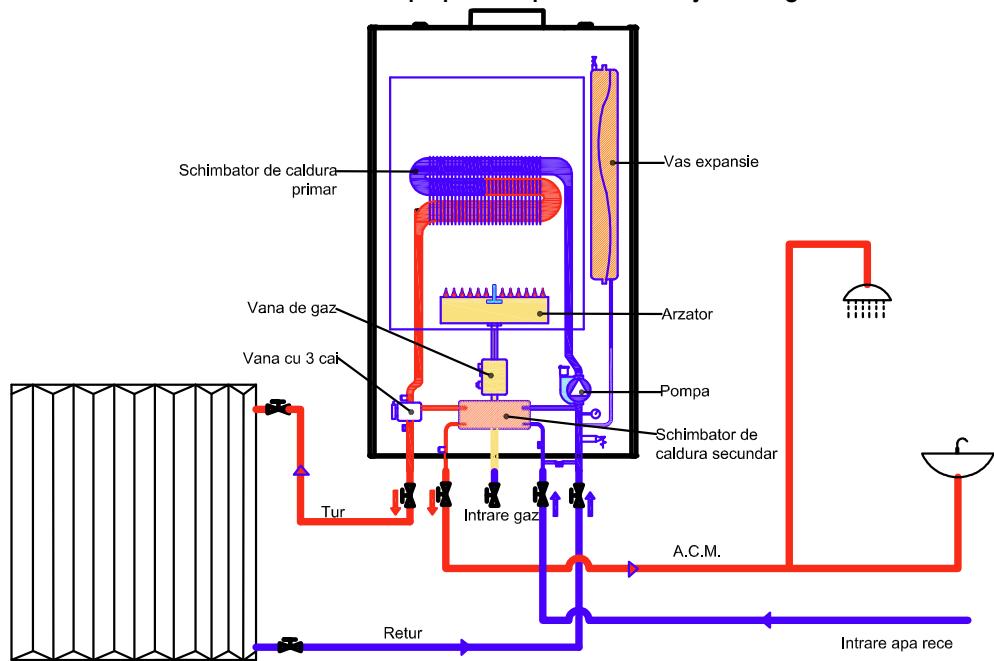

11.5.2 Incalzire centrala prin pardoseala si preparare apa calda menajera in regim instant

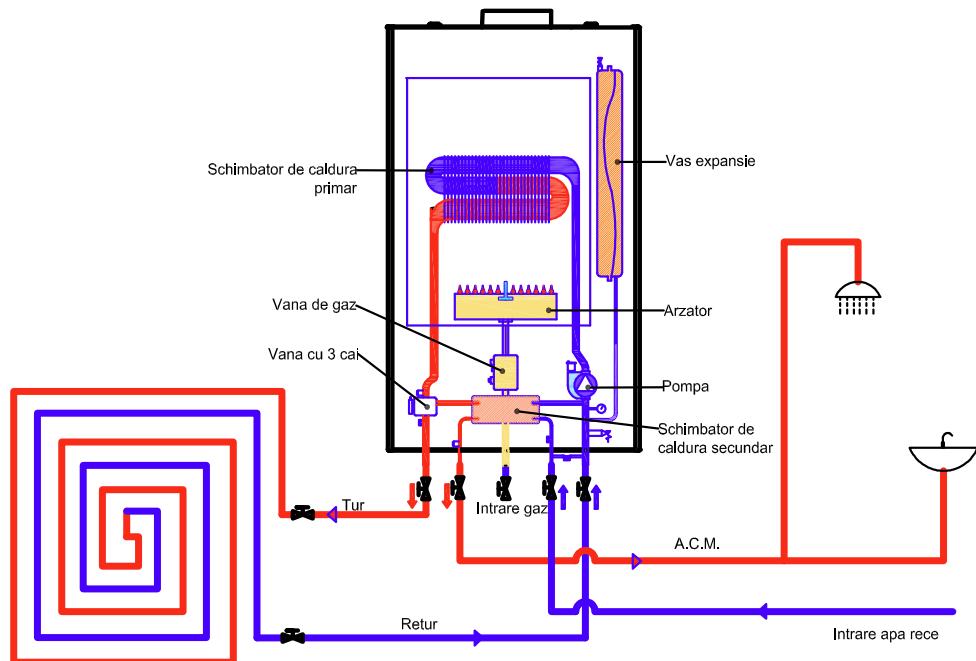

11.5.3 Incalzire centrala cu radiatoare si preparare apa calda menajera cu acumulare (boiler cu acumulare)

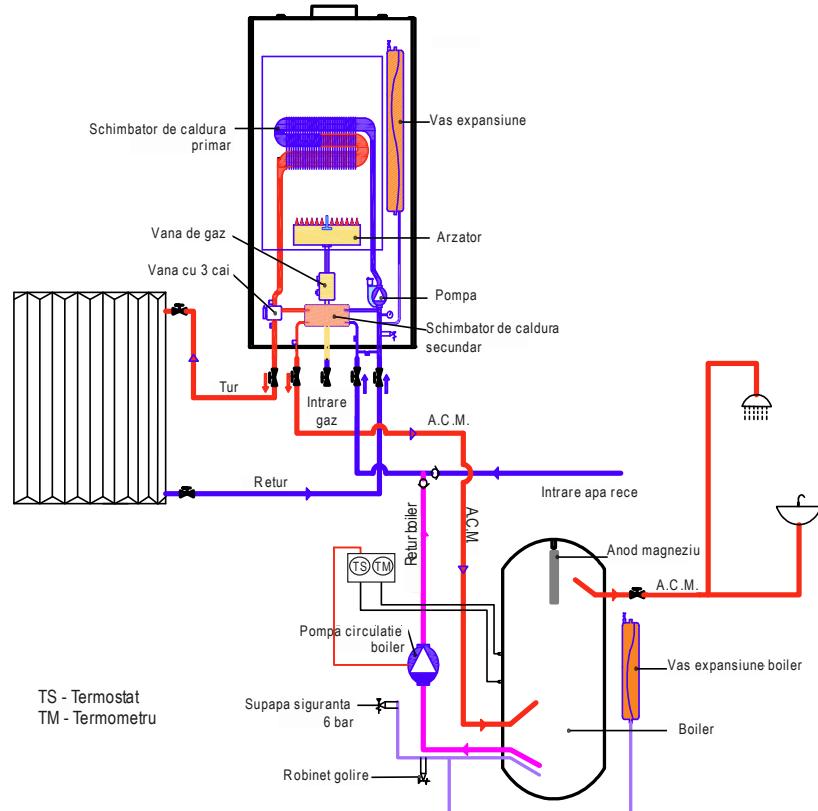

11.5.4 Incalzire centrala prin pardoseala si preparare apa calda menajera cu acumulare (boiler cu acumulare)

